

**ДОГОВОР № 338/54**  
**об осуществлении технологического присоединения**  
**к электрическим сетям**

(для физических лиц в целях технологического присоединения  
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых  
составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных  
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)  
и которые используются для бытовых и иных нужд,  
не связанных с осуществлением  
предпринимательской деятельности)

г. Самара

«04» /2 2017 год

**Акционерное общество «Самарская сетевая компания» (АО «ССК»), именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Директора по развитию Розенцвайга Евгения Александровича, действующего на основании Доверенности 224 от 20.06.17, с одной стороны, и Шпилько Татьяна Сергеевна**

, именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

### **I. Предмет договора**

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) **жилой дом**, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств **15** (кВт);  
категория надежности **3**;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение **0,22** (кВ);

ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, мощность **0** кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения **жилой дом**, которые будут располагаться **Самарская область, Красноярский р-н, с/п Светлое Поле, к/и: 63:26:1804014:421**.

3. Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается(ются) на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении №1.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

## II. Обязанности Сторон

### 6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем;

не позднее 14 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

### 8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

### **III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов**

10 Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области 21.12.2010 № 77 и составляет **550,00 рублей**.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

Оплата производится в порядке 100 % предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет сетевой организации в течение 10 банковских дней с момента заключения настоящего договора на основании счета, выставленного Сетевой организацией.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

### **IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон**

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация – до границ участка заявителя.

### **V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон**

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

## **VI. Порядок разрешения споров**

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **VII. Заключительные положения**

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

### **Реквизиты Сторон**

Сетевая организация	Заявитель
АО «ССК»	Шпилько Татьяна Сергеевна
Место нахождения: 443079, г. Самара, ул.Гагарина, 22 Почтовый адрес: 443079, г.Самара, ул.Гагарина, 22	
ИНН 6367047389, КПП 631050001	
p/c 40702810154020102020	
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.САМАРА	
к/с 3010181020000000607	
БИК 043601607 ОКПО 76794497, ОГРН 1056367019136	

Директор по развитию  
АО «Самарская сетевая компания»

Е. А. Розенцвайг

Шпилько Т.С.

Приложение к договору об осуществлении  
технологического присоединения к  
электрическим сетям

№ 338/54 от «24» 12 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**для присоединения к электрическим сетям**  
**(для физических лиц в целях технологического присоединения**  
**энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых**  
**составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных**  
**в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)**  
**и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных**  
**с осуществлением предпринимательской деятельности)**

№ 338/54-79

«24» 12 2017 г.

**АО «Самарская сетевая компания»**  
**Красноярский участок центральных электрических сетей**

**Шпилько Татьяна Сергеевна**


1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя – **жилой дом**.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – **жилой дом расположенный по адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, с/п Светлое поле, к/н 63:26:1804014:421**.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – **15 кВт**.
4. Категория надежности - **III**.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - **0,22кВ**.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя - **4 квартал 2017**
7. Точка присоединения – **ПС 110/35/10кВ «М.Царевщина-Тяговая», КЛ-10кВ, проектируемая КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ проектируемая опора, расположенная у границы земельного участка подключаемого объекта**.
8. Основной источник питания – **–**.
9. Резервный источник питания – **–**.
10. Сетевая организация осуществляет на своих сетях технические мероприятия, обеспечивающие технологическое присоединение объекта и передачу заявленной мощности в объеме 15 кВт в том числе:
  - 10.1. Строительство КЛ-10кВ с врезкой в существующую линию Ф.14 ПС 110/35/10кВ «Малая Царевщина Тяговая»
  - 10.2. Установка КТП 10/0,4кВ, номинал трансформатора определить проектом.
  - 10.2. Строительство ВЛ-0,4кВ на участке от РУ-0,4кВ вновь установленной КТП 10/0,4кВ до опоры у границы земельного участка подключаемого объекта.
  - 10.3. Организацию коммерческого учета электроэнергии на границе имущественной (балансовой) принадлежности на базе однофазного электросчетчика класса точности 1,0(2,0).

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Электроснабжение объекта выполнить ответвлением от проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ расположенной у границы земельного участка.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 год(а) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор по развитию

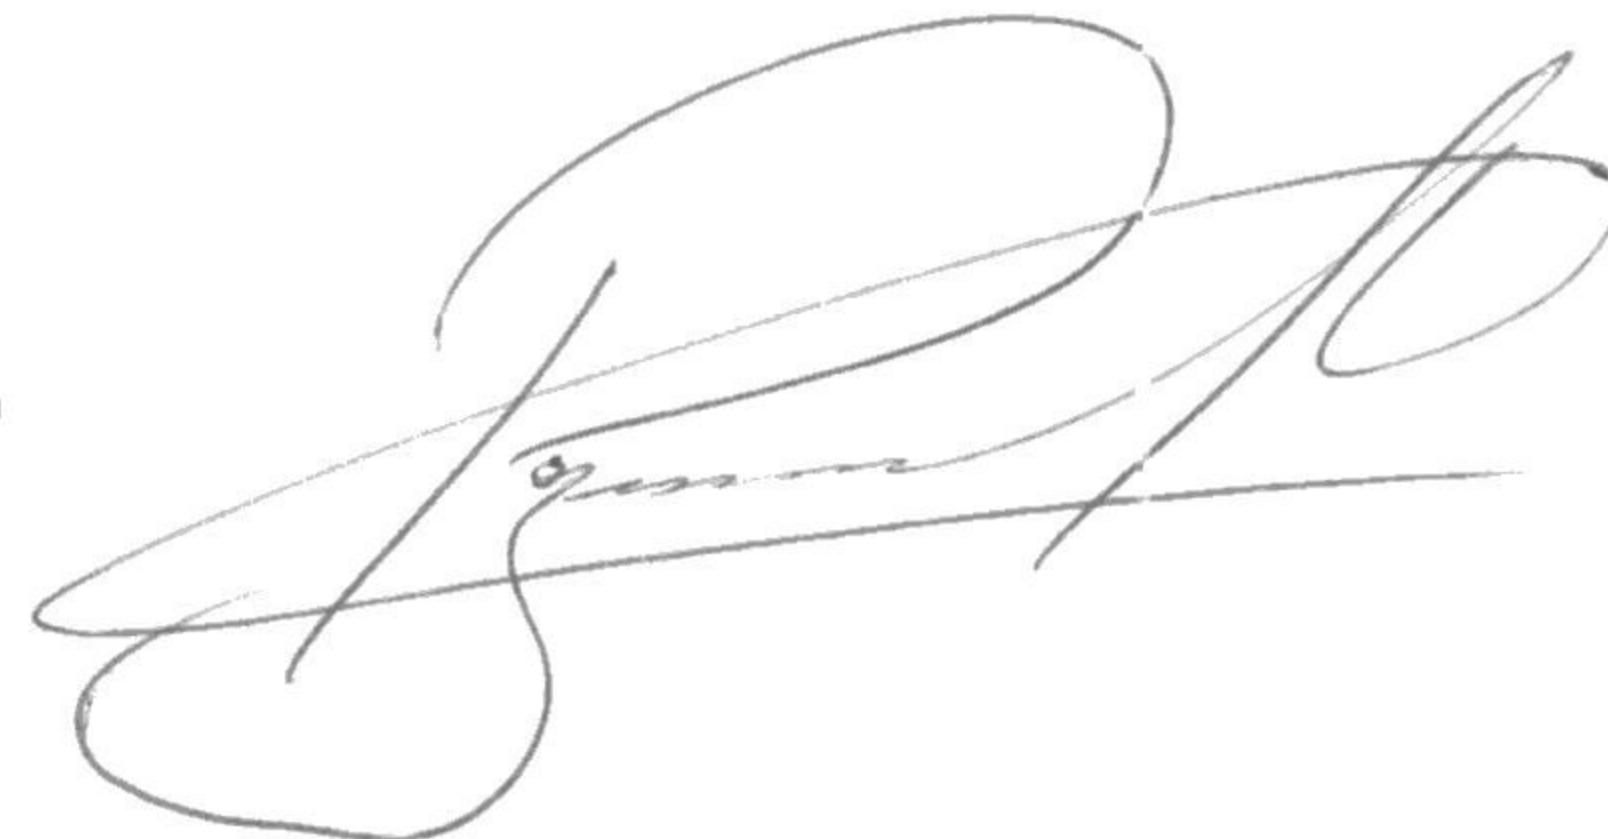

Е.А. Розенцвайг

Жердев В.И.  
266-19-16

